


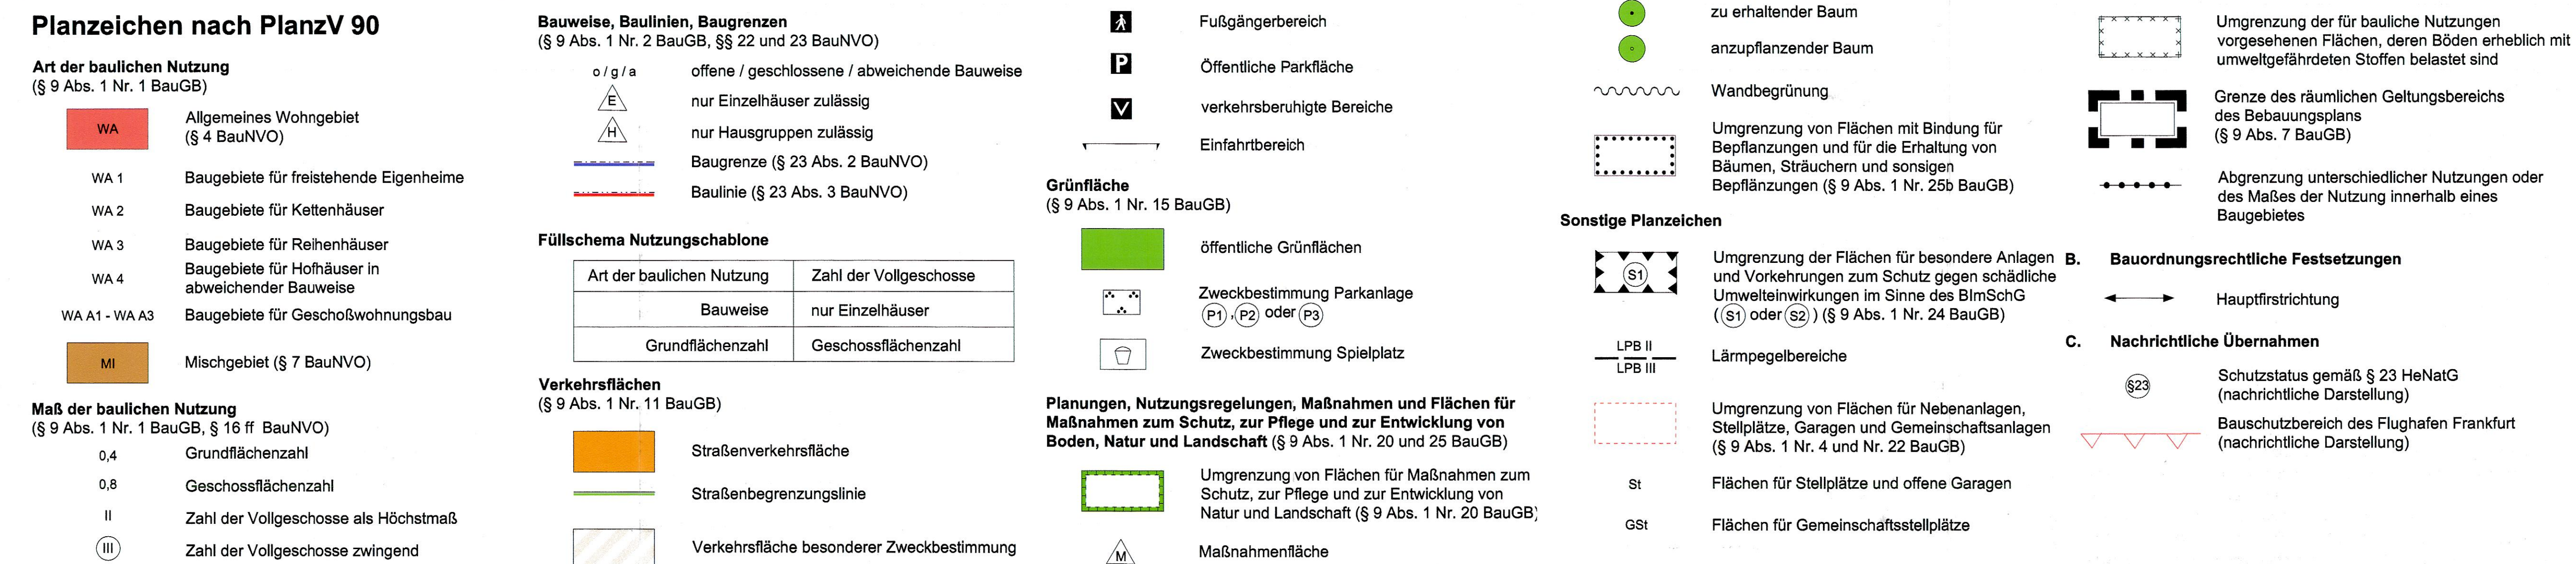

3xv-Qualität) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind
gleichwertig zu ersetzen. Es sind überwiegend einheimische und standortgerechte
Bäume entsprechend Ziffer B der Vorschlagsliste zu verwenden. ersetzen (Mindeststammumfang der Ersatzbäume 14 - 16 cm). Abgängige
Strauchgehölze sind gleichwertig zu ersetzen (Pflanzenqualitäten für Sträucher;
2 x verpflanzt, Mindesthöhe 80 cm).

2. **Entwässerung**
Die Entwässerung der Grundstücke hat die Entwässerungssatzung der Stadt Kelsterbach in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

548).

Fax: +49 631 38268-69 Fax: +49 30 288775-29 Fax: +49 281 914795-19
firu-411@firu-mbh.de firu-beslin@firu-mbh.de firu-ko@firu-mbh.de firu-ds@firu-
www.firu-mbh.de
